

**CAGECE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

POÇO N° : JUAZ09 PROF. : 119.43 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-09 N.E. : 34.60 m RECUPER. : 5.78 m, em .20
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 40.38 m AQUÍFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZÃO : 48.00m³/h ROCHAS : Sedimentar


FOTO N°/ESCALA : FOTO ÍNDICE N° :
MAPAS/ESCALA :


LOCAÇÃO : LUIZ ALBERTO
PERFURAÇÃO : ZÉ MÁRIO
SONDADOR :
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER
INÍCIO DA PERF. : 23/07/1985 FINAL DA PERF. : 10/08/1985

COORDENADAS.		PERFURAÇÃO(m)		
UTM		Ø	De	Até
X =9199625.00		17"1/2	0.00	120,00
Y =464314.00		9"7/8	120,00	227,00
Z =		-	-	-
BP =1.10 m		-	-	-
FILTROS(m)		COMPLETAÇÃO(pol)		
Ø	Quant. (m)	Ø	De	Até
10"	24,00	10"	0.00	119,43
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Total= 24,00

EQUIPAMENTO INSTALADO

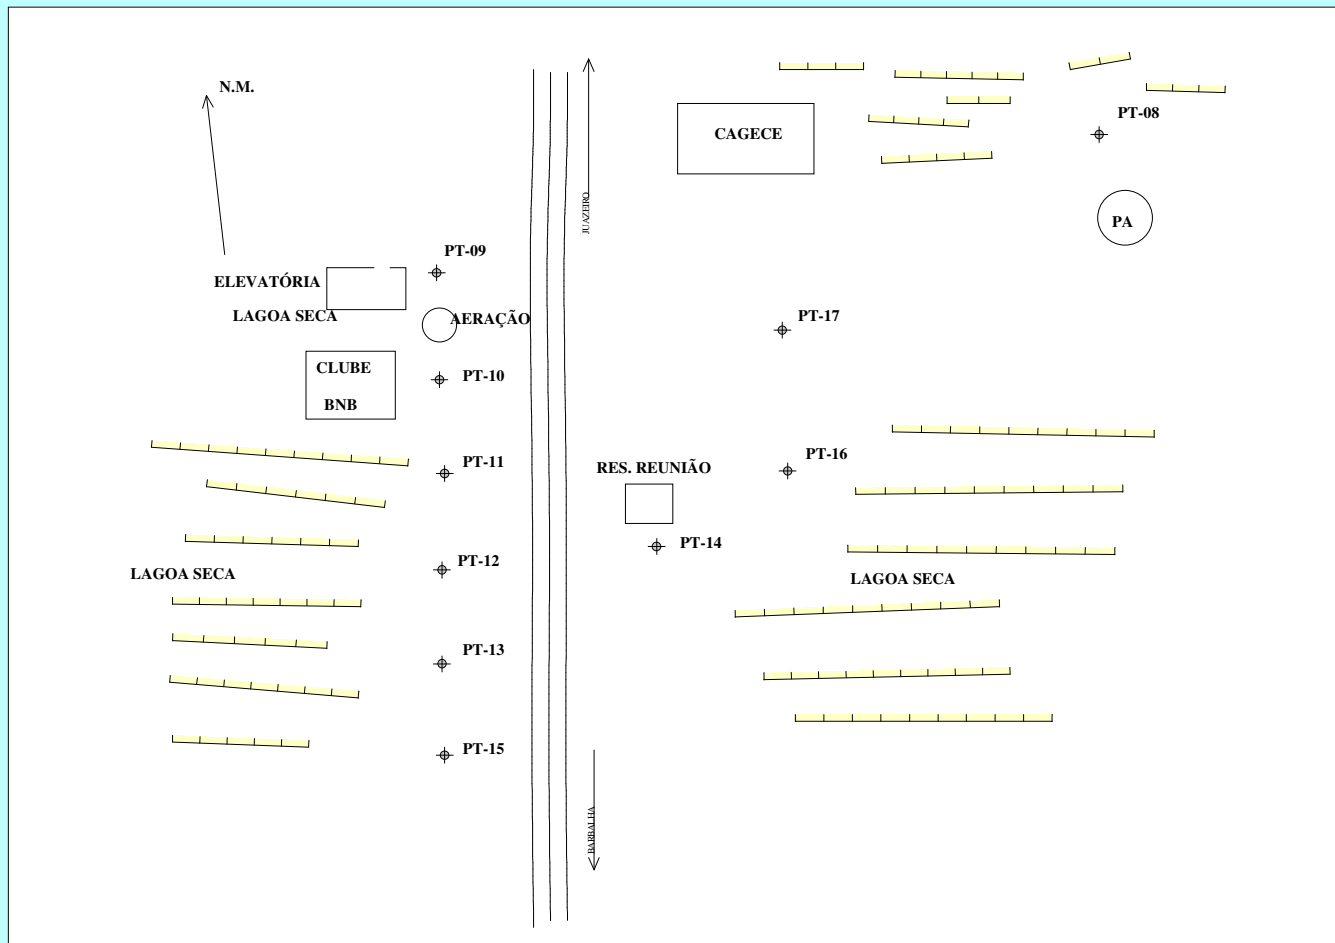

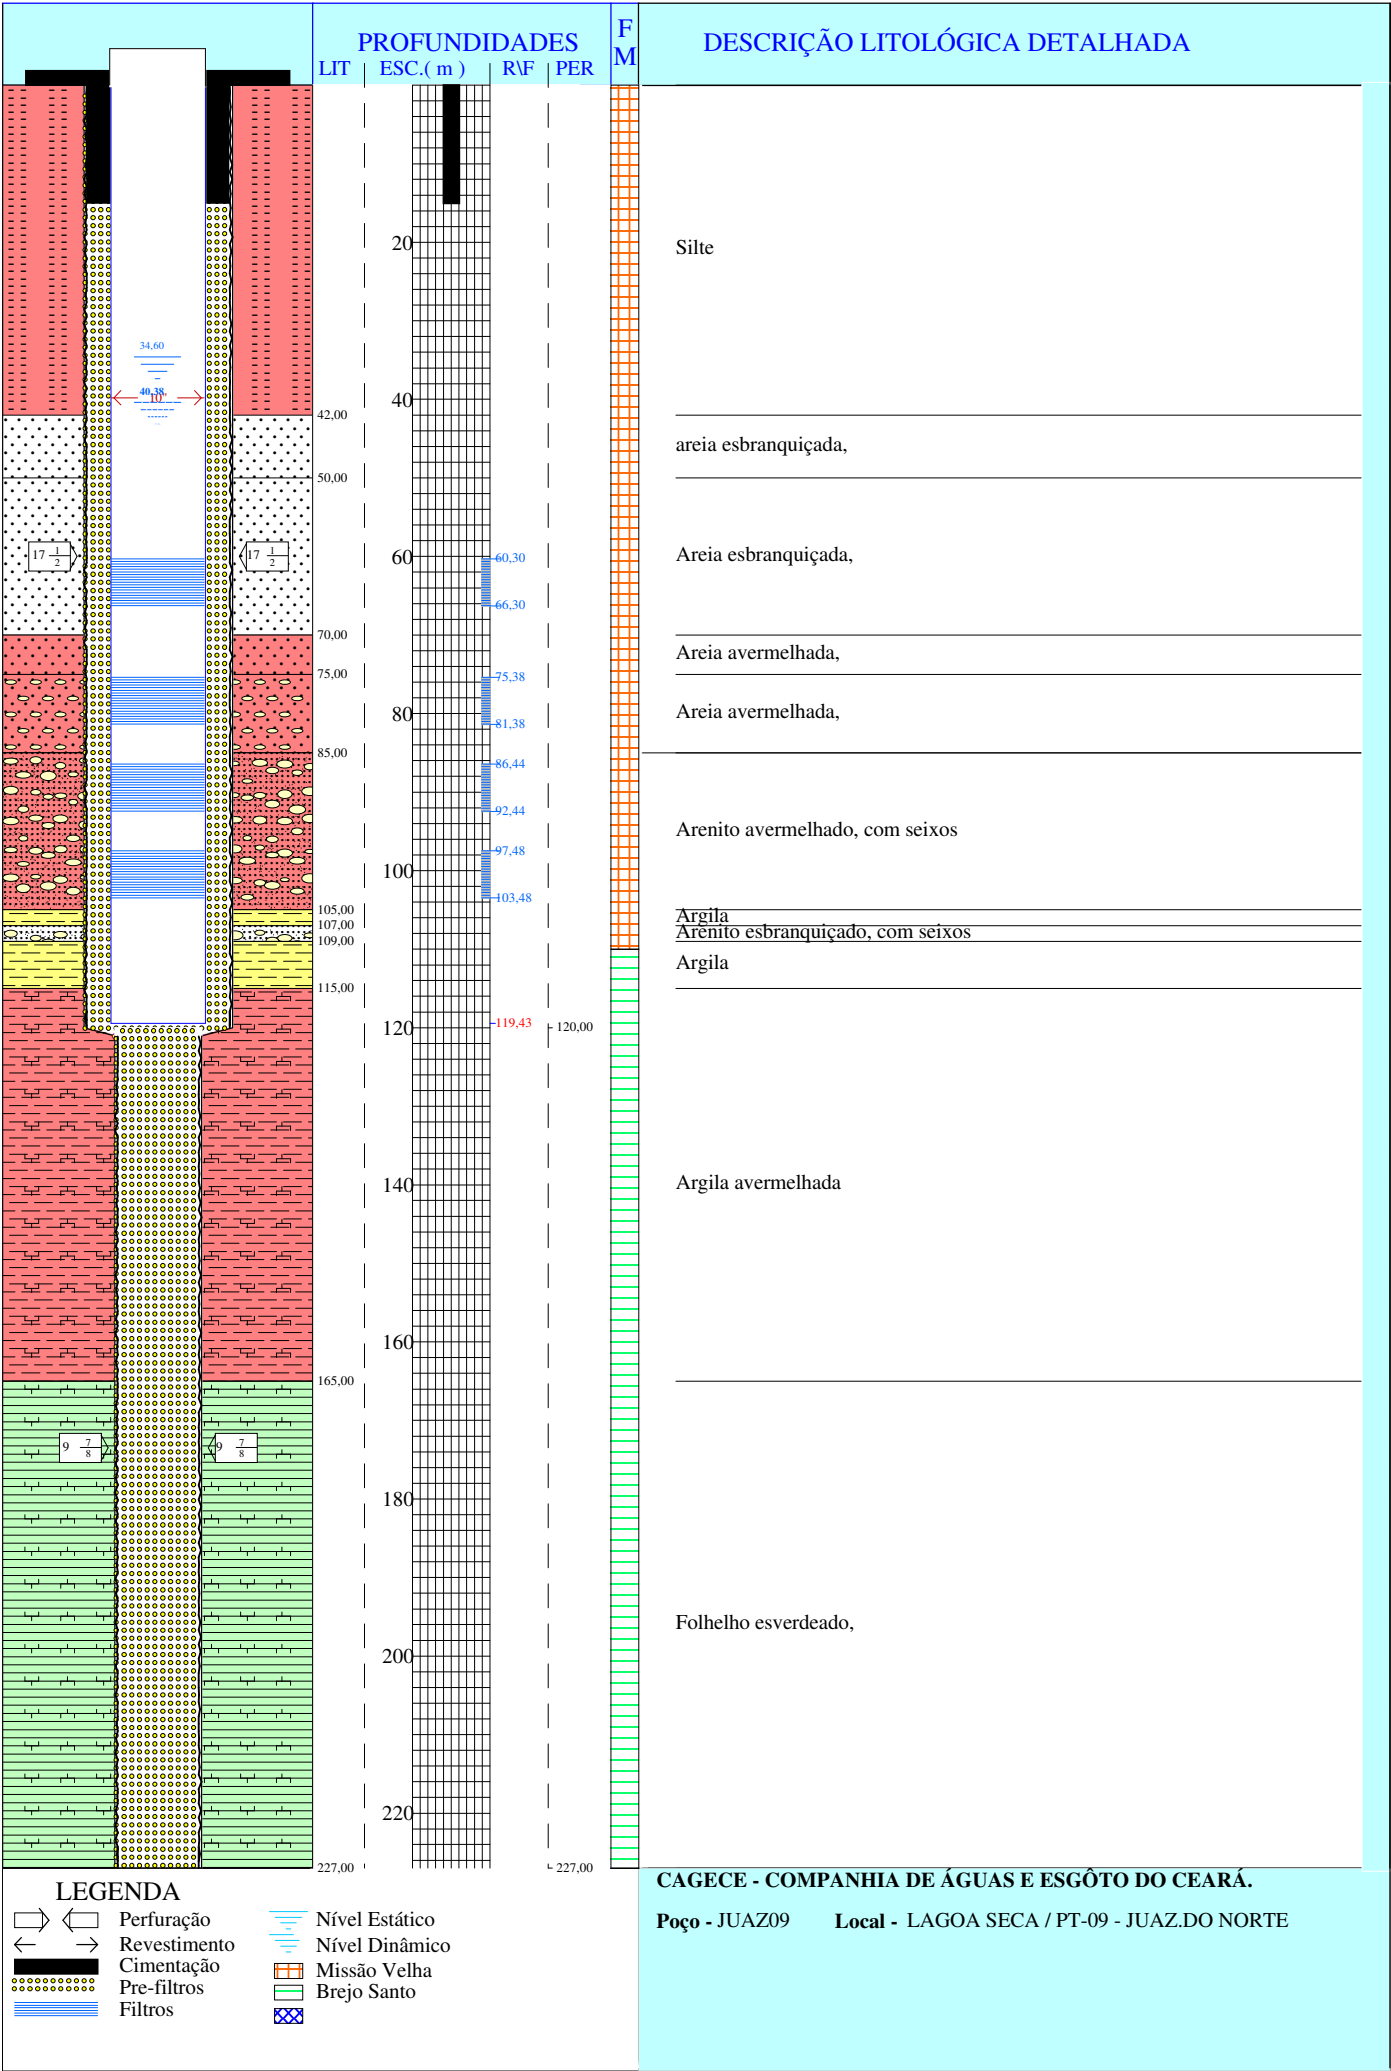

**CAGECE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

POÇO N°	: JUAZ09	PROF	: 119.43 m	H./BOMB.	: 24.00
LOCAL	: LAGOA SECA / PT-09	N.E.	: 34.60 m	RECUPER.	: 5.78 m, em .20
MUNICÍPIO	: JUAZ.DO NORTE	N.D.	: 40.38 m	AQUÍFERO	: Confinado
PROPRIET.	: CAGECE	VAZÃO	: 48.00(m³/h)	ROCHAS	: Sedimentar

PERFURAÇÃO(m)			COORDENADAS.		EQUIPAMENTO INSTALADO					
Ø	De	Até	UTM							
17''1/2	0.00	120,00	X =9199625.00							
9''7/8	120,00	227,00	Y =464314.00							
-	-	-	Z =							
-	-	-	BP =1.10 m							
COMPLETAÇÃO										
Ø	De	Até	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO - TIPO DE MATERIAL							
10''	0.00	119,43	96,53 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poço)							
-	-	-								
-	-	-								
-	-	-								
FILTROS(m)			ENTRADAS DE ÁGUA							
Ø	Quant. (m)		Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)
10''	24,00									
Total=		24,00								
FILTROS										
De	Até	TIPO DE MATERIAL								
60,30	66,30	Filtro Johnson Inox								
75,38	81,38	Filtro Johnson Inox								
86,44	92,44	Filtro Johnson Inox								
97,48	103,48	Filtro Johnson Inox								