

**CAGECE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

POÇO N° : JUAZ19 PROF. : 155.50 m H./BOMB. :
LOCAL : MUTIRÃO-CAIC / PT-19 N.E. : m RECUPER. :
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : m AQUÍFERO : Confinado
PROPRIET. : PREFEITURA VAZÃO : 60.00m³/h ROCHAS : Sedimentar



FOTO N°/ESCALA : FOTO INDICE N° :
MAPAS / ESCALA :


LOCAÇÃO : PREFEITURA
PERFURAÇÃO : PREFEITURA
SONDADOR :
PERFURATRIZ : ROTATIVA
INICIO DA PERF. : FINAL DA PERF. :

COORDENADAS.		PERFURAÇÃO(m)		
UTM		Ø	De	Até
X	=9198985.00	14"3/4	0.00	160,00
Y	=462782.00	-	-	-
Z	=	-	-	-
BP =0.80 m		-	-	-
FILTROS(m)		COMPLETAÇÃO(pol)		
Ø	Quant. (m)	Ø	De	Até
8"	38,00	8"	0.00	105,50
6"	20,50	6"	105,50	126,00
		6"	126,00	126,50
		-	-	-

OBS : POÇO EM OPERAÇÃO
Poço perfurado com recursos da Prefeitura e doado para a CAGECE.

Total= 58,50
EQUIPAMENTO INSTALADO
Bomba HAUPT, submersível, mod. P84-4

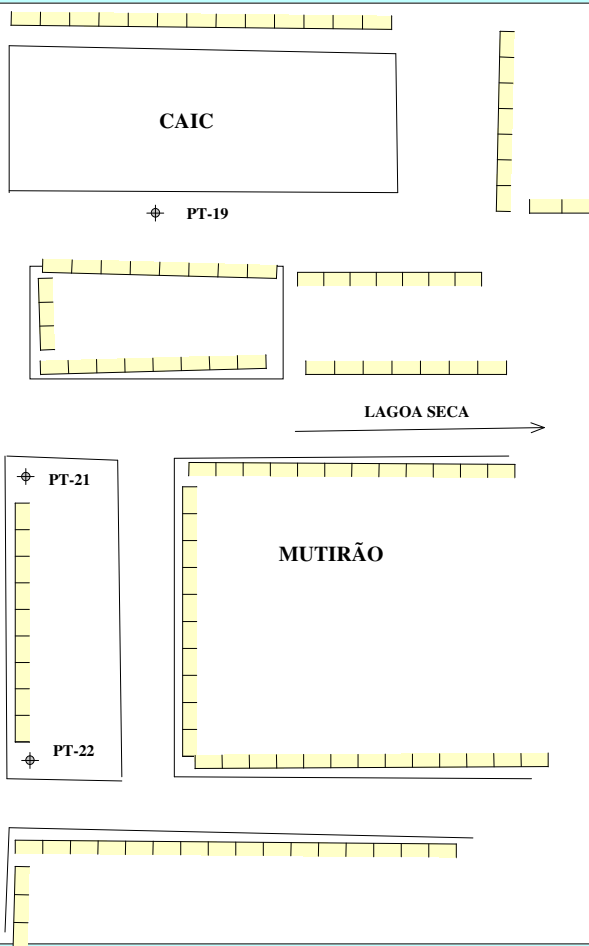

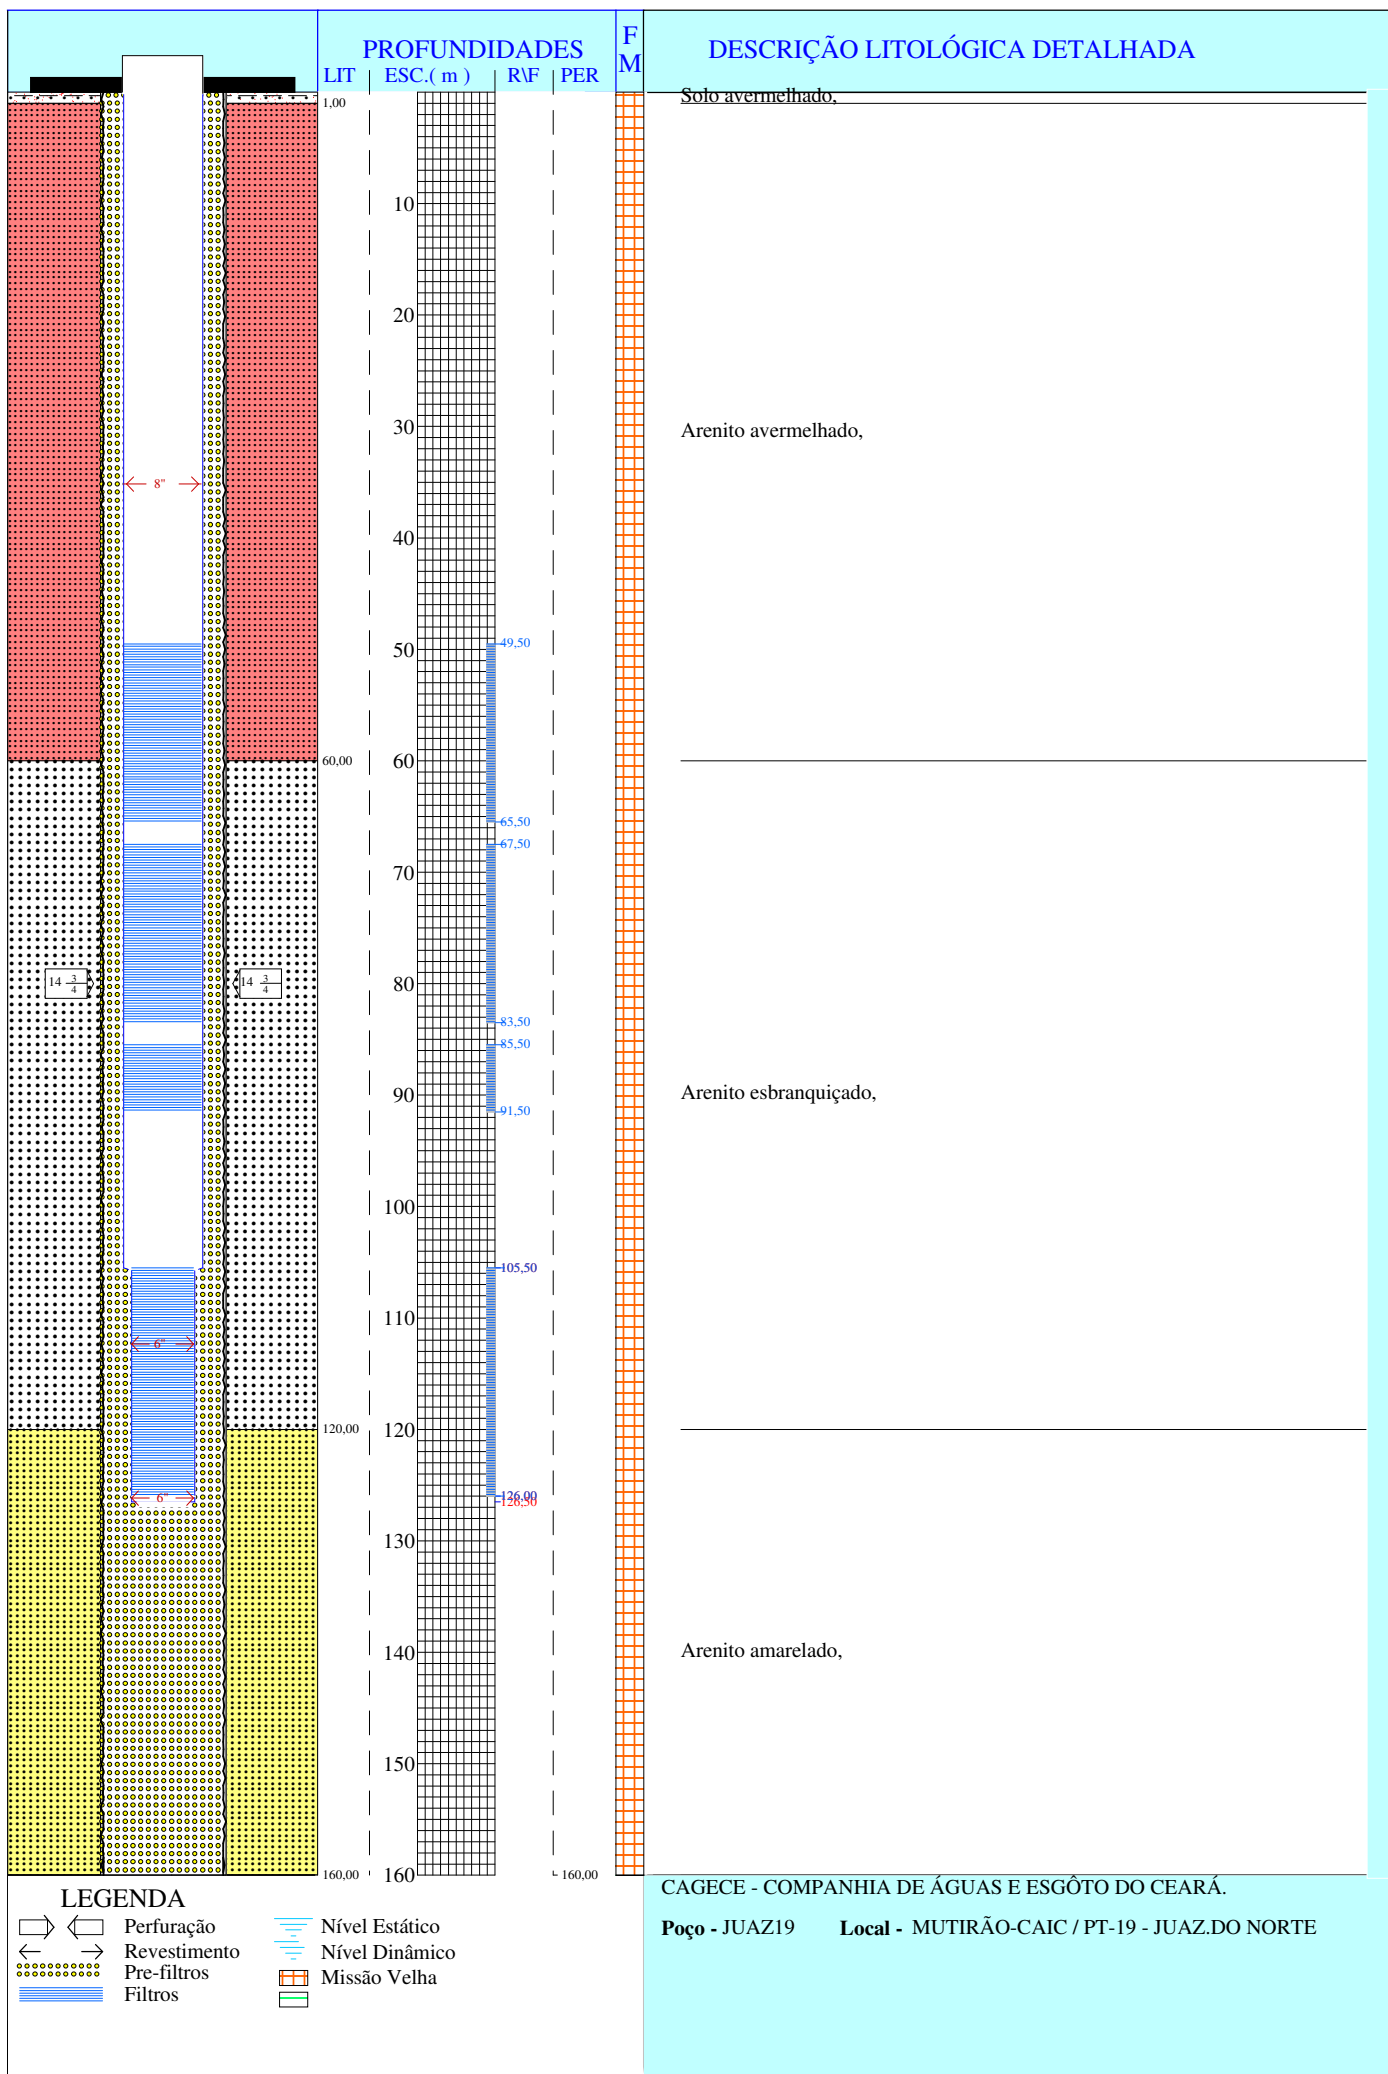

**CAGECE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

POÇO N° : JUAZ19 PROF : 155.50 m H./BOMB. :
LOCAL : MUTIRÃO-CAIC / PT-19 N.E. : m RECUPER. :
MUNICÍPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : m AQUÍFERO : Confinado
PROPRIET. : PREFEITURA VAZÃO : 60.00(m³/h) ROCHAS : Sedimentar

PERFURAÇÃO(m)			COORDENADAS.		EQUIPAMENTO INSTALADO					
Ø	De	Até	UTM		Bomba HAUPT, submersível, mod. P84-4					
14"3/4	0.00	160,00	X =9198985.00							
-	-	-	Y =462782.00							
-	-	-	Z =							
-	-	-	BP =0.80 m							
COMPLETAÇÃO										
Ø	De	Até	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO - TIPO DE MATERIAL							
8"	0.00	105,50	68,30 m de: Tubo PVC Geomecânico (Inc. Boca de Poço)							
6"	105,50	126,00								
6"	126,00	126,50	0,50 m de: Tubo PVC Geomecânico							
-	-	-								
FILTROS(m)			ENTRADAS DE ÁGUA							
Ø	Quant. (m)		Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)
8"	38,00									
6"	20,50									
Total=			58,50							
FILTROS										
De	Até	TIPO DE MATERIAL								
49,50	65,50	Filtro PVC STD								
67,50	83,50	Filtro PVC STD								
85,50	91,50	Filtro PVC STD								
105,50	126,00	Filtro PVC STD								
</										