

**CAGECE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

POÇO N° : JUAZ14 PROF. : 154.00 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-14 N.E. : 8.86 m RECUPER. : 11.00 m, em 5.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 20.42 m AQUÍFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZÃO : 158.40m³/h ROCHAS : Sedimentar


FOTO N°/ESCALA : FOTO INDICE N° :
MAPAS / ESCALA :
LOCAÇÃO : LUIZ ALBERTO
PERFURAÇÃO : ZÉ MÁRIO
SONDADOR :
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER
INICIO DA PERF. : 01/10/1985 FINAL DA PERF. : 15/10/1985


COORDENADAS.		PERFURAÇÃO(m)		
UTM		Ø	De	Até
X =9199245.00		17"1/2	0.00	80,00
Y =464938.00		15"	80,00	160,00
Z =		9"7/8	160,00	170,00
BP =0.76 m		-	-	-
FILTROS(m)		COMPLETAÇÃO(pol)		
Ø	Quant. (m)	Ø	De	Até
10"	3,00	10"	0.00	74,20
6"	48,00	6"	74,20	154,00
		-	-	-
		-	-	-

OBS : POÇO EM OPERAÇÃO

Total= 51,00

EQUIPAMENTO INSTALADO

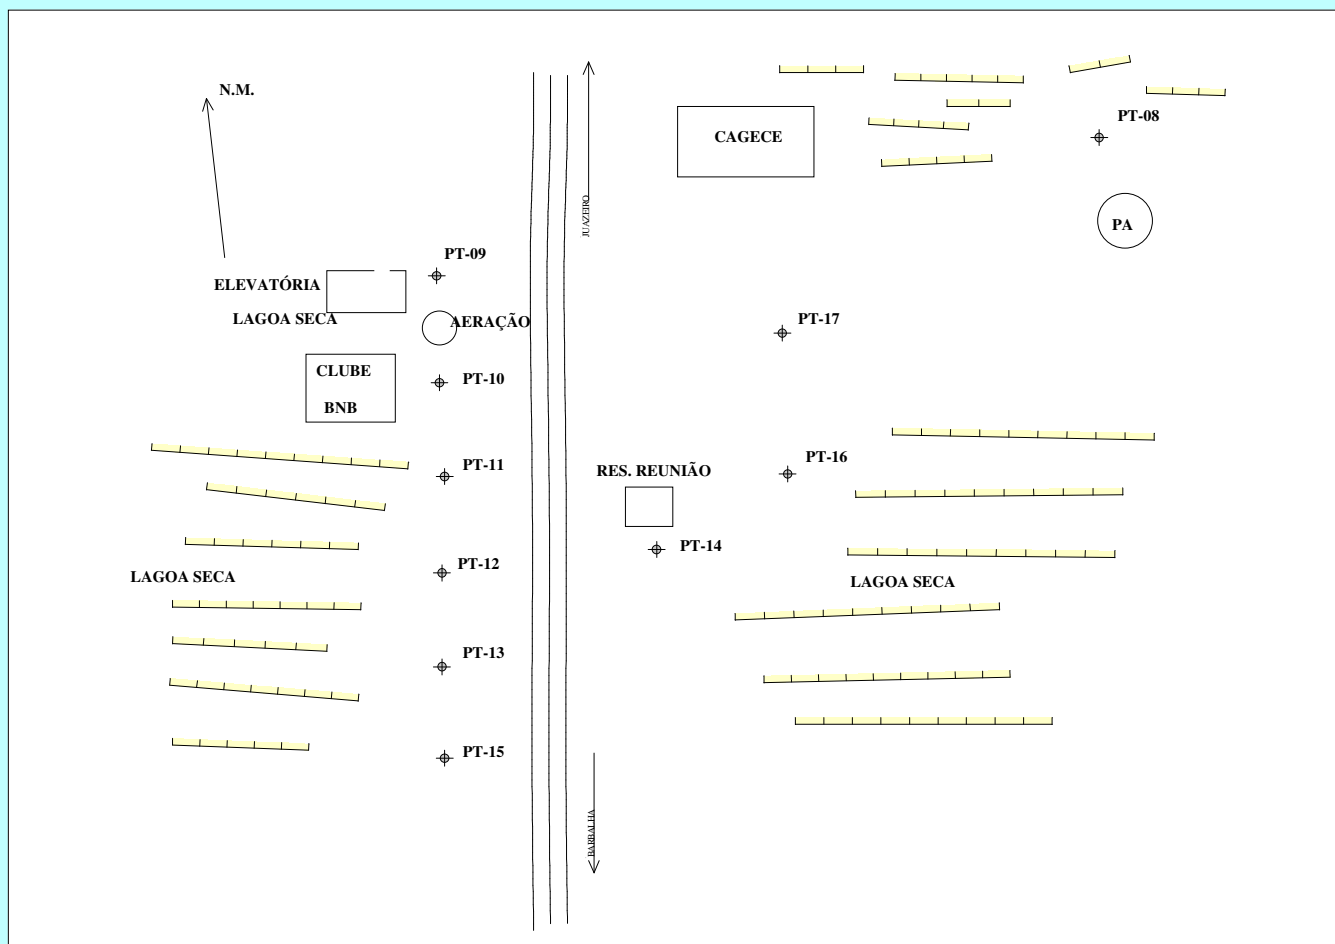

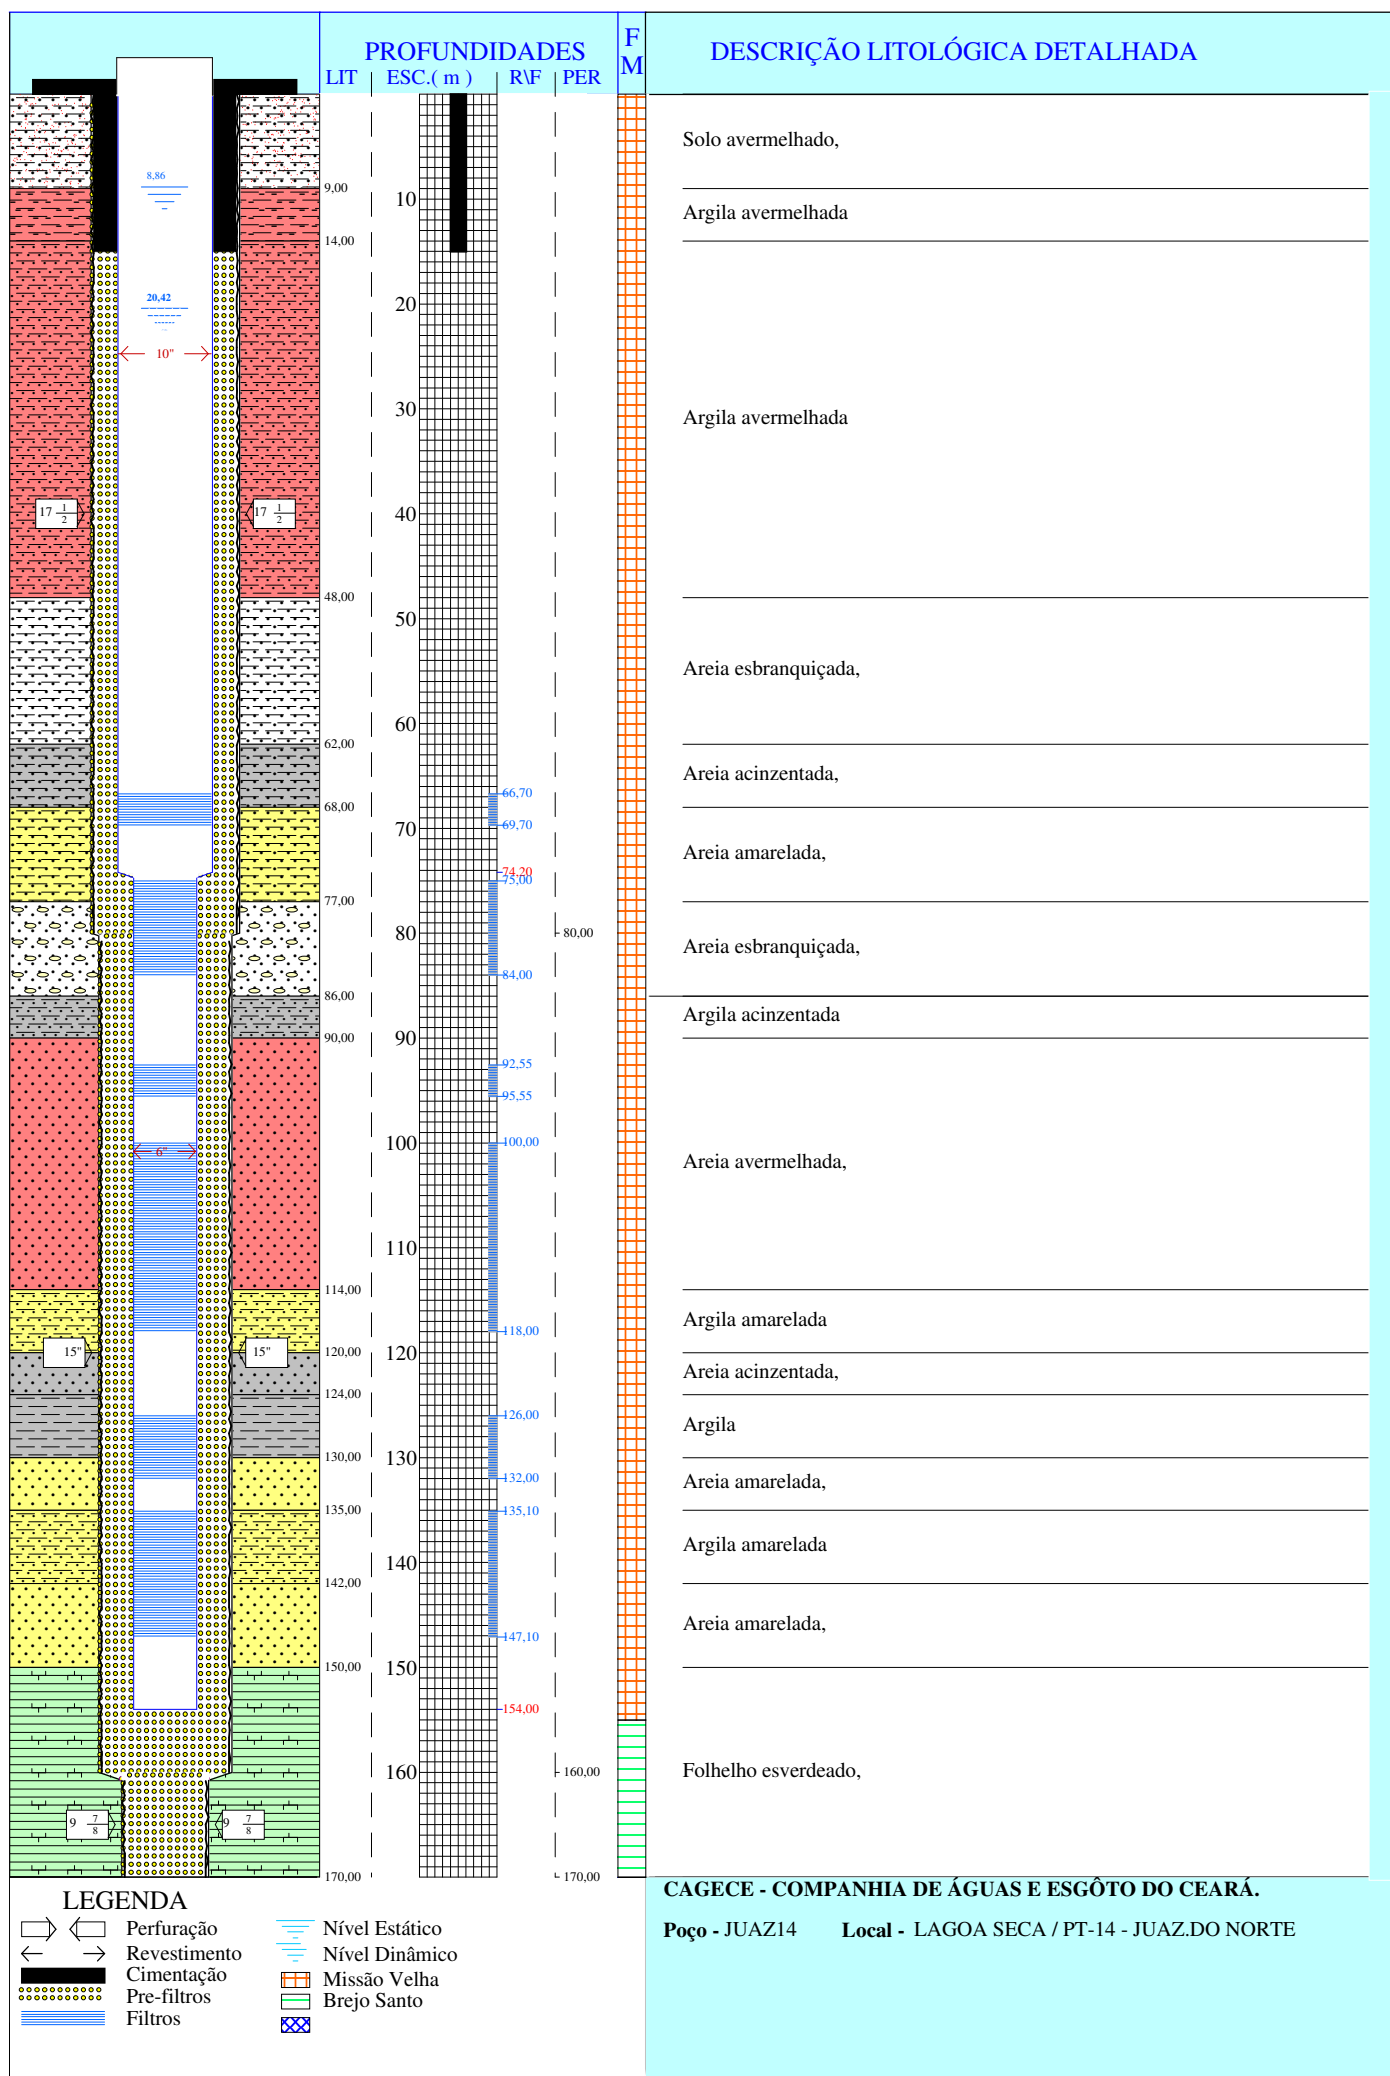

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO CEARÁ.

Poço - JUAZ14 Local - LAGOA SECA / PT-14 - JUAZ.DO NORTE

QUALIDADE DA ÁGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POÇO: JUAZ14

AMOSTRA Nº	pH	TEMP AMBIENTE	TEMP DA ÁGUA	DATA DA COLETA	CONDIÇÕES NA OCASIÃO DA COLETA
01				23.10.85	
02					
03					
04					

PROPRIEDADES FÍSICAS

SABOR -

ODOR -

COR -

ANÁLISES QUÍMICAS

DETERMINAÇÕES	UNIDADE	AMOSTRA			
		AMOSTRA-I	AMOSTRA-II	AMOSTRA-III	AMOSTRA-IV
pH	ADM.	8,07	-	-	-
COR	mg/l Pt	5,00	-	-	-
TURBIDEZ	NTU	,60	-	-	-
ALCALI. (Carbonat)	mg/l CaCO ₃	,00	-	-	-
ALCALI. (Bicarbonat)	mg/l CaCO ₃	146,00	-	-	-
DUREZA TOTAL	mg/l CaCO ₃	146,00	-	-	-
RESISTIVIDADE	ohms/cm	-	-	-	-
SÓLIDOS TOTAIS	mg/l	200,00	-	-	-
CÁLCIO	mg/l CaCO ₃	32,80	-	-	-
MAGNÉSIO	mg/l	15,36	-	-	-
SÓDIO	mg/l	12,50	-	-	-
POTÁSSIO	mg/l	4,00	-	-	-
CLORETO	mg/l	8,00	-	-	-
SULFATO	mg/l	11,20	-	-	-
FERRO TOTAL	mg/l	,16	-	-	-
NITRÍTOS	mg/l	,01	-	-	-
NITRATOS	mg/l	1,50	-	-	-
COND.ESP. A 25°C	micro-ohms/cm	-	-	-	-
RESÍDUO SECO	mg/l	-	-	-	-
ACIDEZ TOTAL	mg/l CaCO ₃	-	-	-	-
BORO	mg/l	-	-	-	-
FLUOR	mg/l	-	-	-	-
SÍLICA	mg/l	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

DATA DA ANÁLISE - 25.10.1985

LABORATÓRIO - CAGECE

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

DATA DA ANÁLISE -

LABORATÓRIO -

VISTO

TÉCNICO RESP.

**CAGECE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

POÇO N°	: JUAZ14	PROF	: 154.00 m	H./BOMB.	: 24.00
LOCAL	: LAGOA SECA / PT-14	N.E.	: 8.86 m	RECUPER.	: 11.00 m, em 5.00
MUNICÍPIO	: JUAZ.DO NORTE	N.D.	: 20.42 m	AQUÍFERO	: Confinado
PROPRIET.	: CAGECE	VAZÃO	: 158.40(m³/h)	ROCHAS	: Sedimentar

PERFURAÇÃO(m)			COORDENADAS.		EQUIPAMENTO INSTALADO					
Ø	De	Até	UTM							
17''1/2	0,00	80,00	X =9199245.00							
15''	80,00	160,00	Y =464938.00							
9''7/8	160,00	170,00	Z =							
-	-	-	BP =0.76 m							
COMPLETAÇÃO										
Ø	De	Até	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO - TIPO DE MATERIAL							
10''	0.00	74,20	71,96 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poço)							
6''	74,20	154,00	31,80 m de: SCH - 40 Preto							
-	-	-								
-	-	-								
FILTROS(m)			ENTRADAS DE ÁGUA							
Ø	Quant. (m)		Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)
10''	3,00									
6''	48,00									
Total=		51,00								
FILTROS										
De	Até	TIPO DE MATERIAL								
66,70	69,70	Filtro Johnson Inox								
75,00	84,00	Filtro Johnson Inox								
92,55	95,55	Filtro Johnson Inox								
100,00	118,00	Filtro Johnson Inox								
126,00	132,00	Filtro Johnson Inox								
135,10	147,10	Filtro Johnson Inox								