

**CAGECE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

POÇO N° : JUAZ13      PROF. : 101.00 m      H./BOMB. : 24.00  
LOCAL : LAGOA SECA / PT-13      N.E. : 12.34 m      RECUPER. : 10.92 m, em 2.00  
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE      N.D. : 23.26 m      AQUÍFERO : Confinado  
PROPRIET. : CAGECE      VAZÃO : 59.41m³/h      ROCHAS : Sedimentar


FOTO N°/ESCALA :      FOTO ÍNDICE N° :  
MAPAS/ESCALA :  
  
LOCAÇÃO : LUIZ ALBERTO  
PERFURAÇÃO : ZÉ MÁRIO  
SONDADOR :  
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER  
INÍCIO DA PERF. : 23/08/1985      FINAL DA PERF. : 01/09/1985


COORDENADAS.		PERFURAÇÃO(m)		
UTM		Ø	De	Até
X =9197926.413		17"1/2	0.00	82,00
Y =464365.274		15"	82,00	101,00
Z =		9"7/8	101,00	119,00
BP =0.86 m		-	-	-
FILTROS(m)		COMPLETAÇÃO(pol)		
Ø	Quant. (m)	Ø	De	Até
10"	12,00	10"	0.00	75,05
6"	18,00	6"	75,05	101,00
		-	-	-
		-	-	-

OBS : POÇO EM OPERAÇÃO

Total= 30,00

EQUIPAMENTO INSTALADO

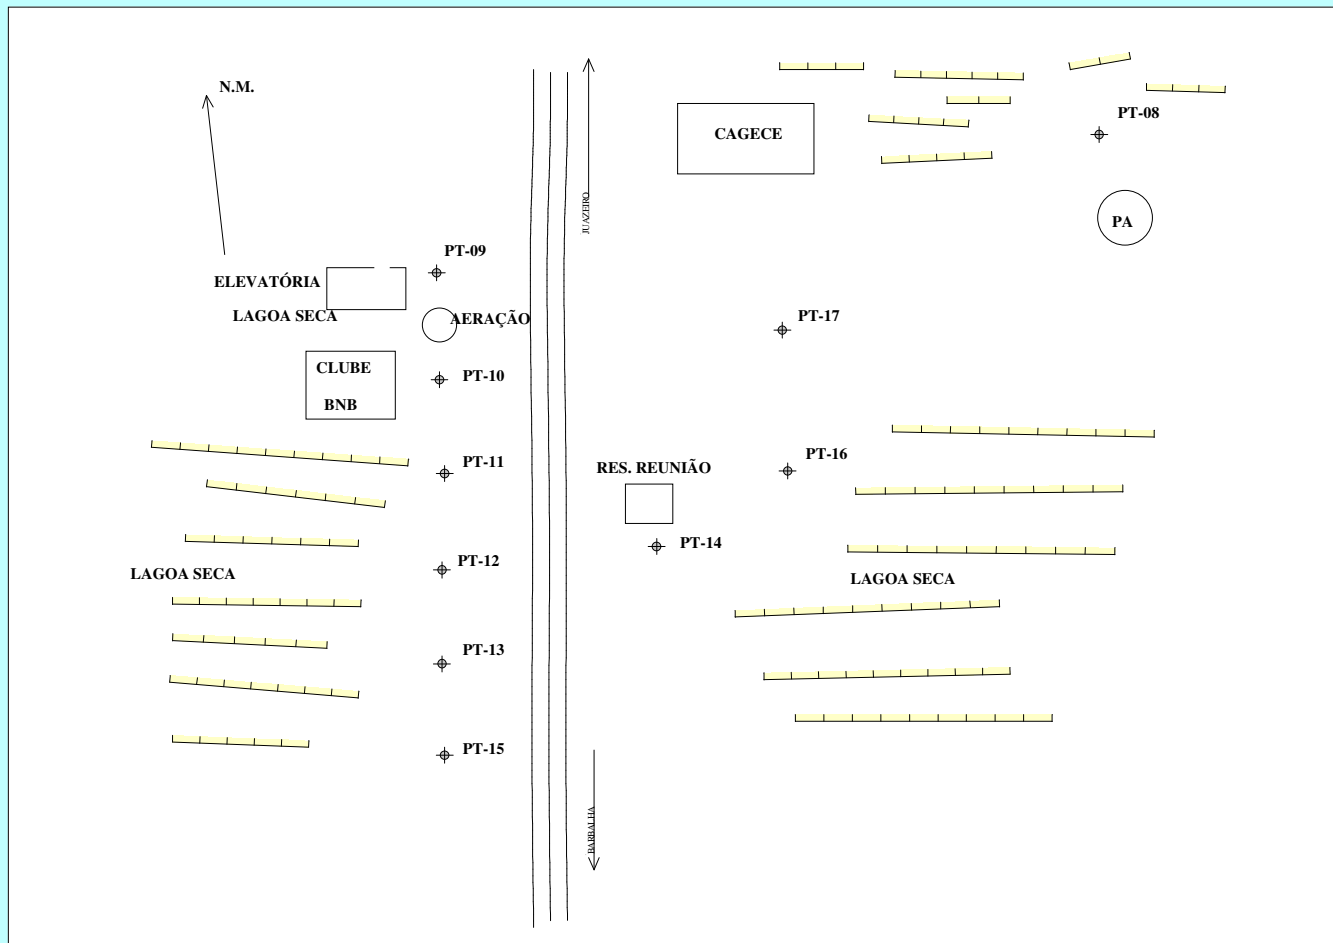

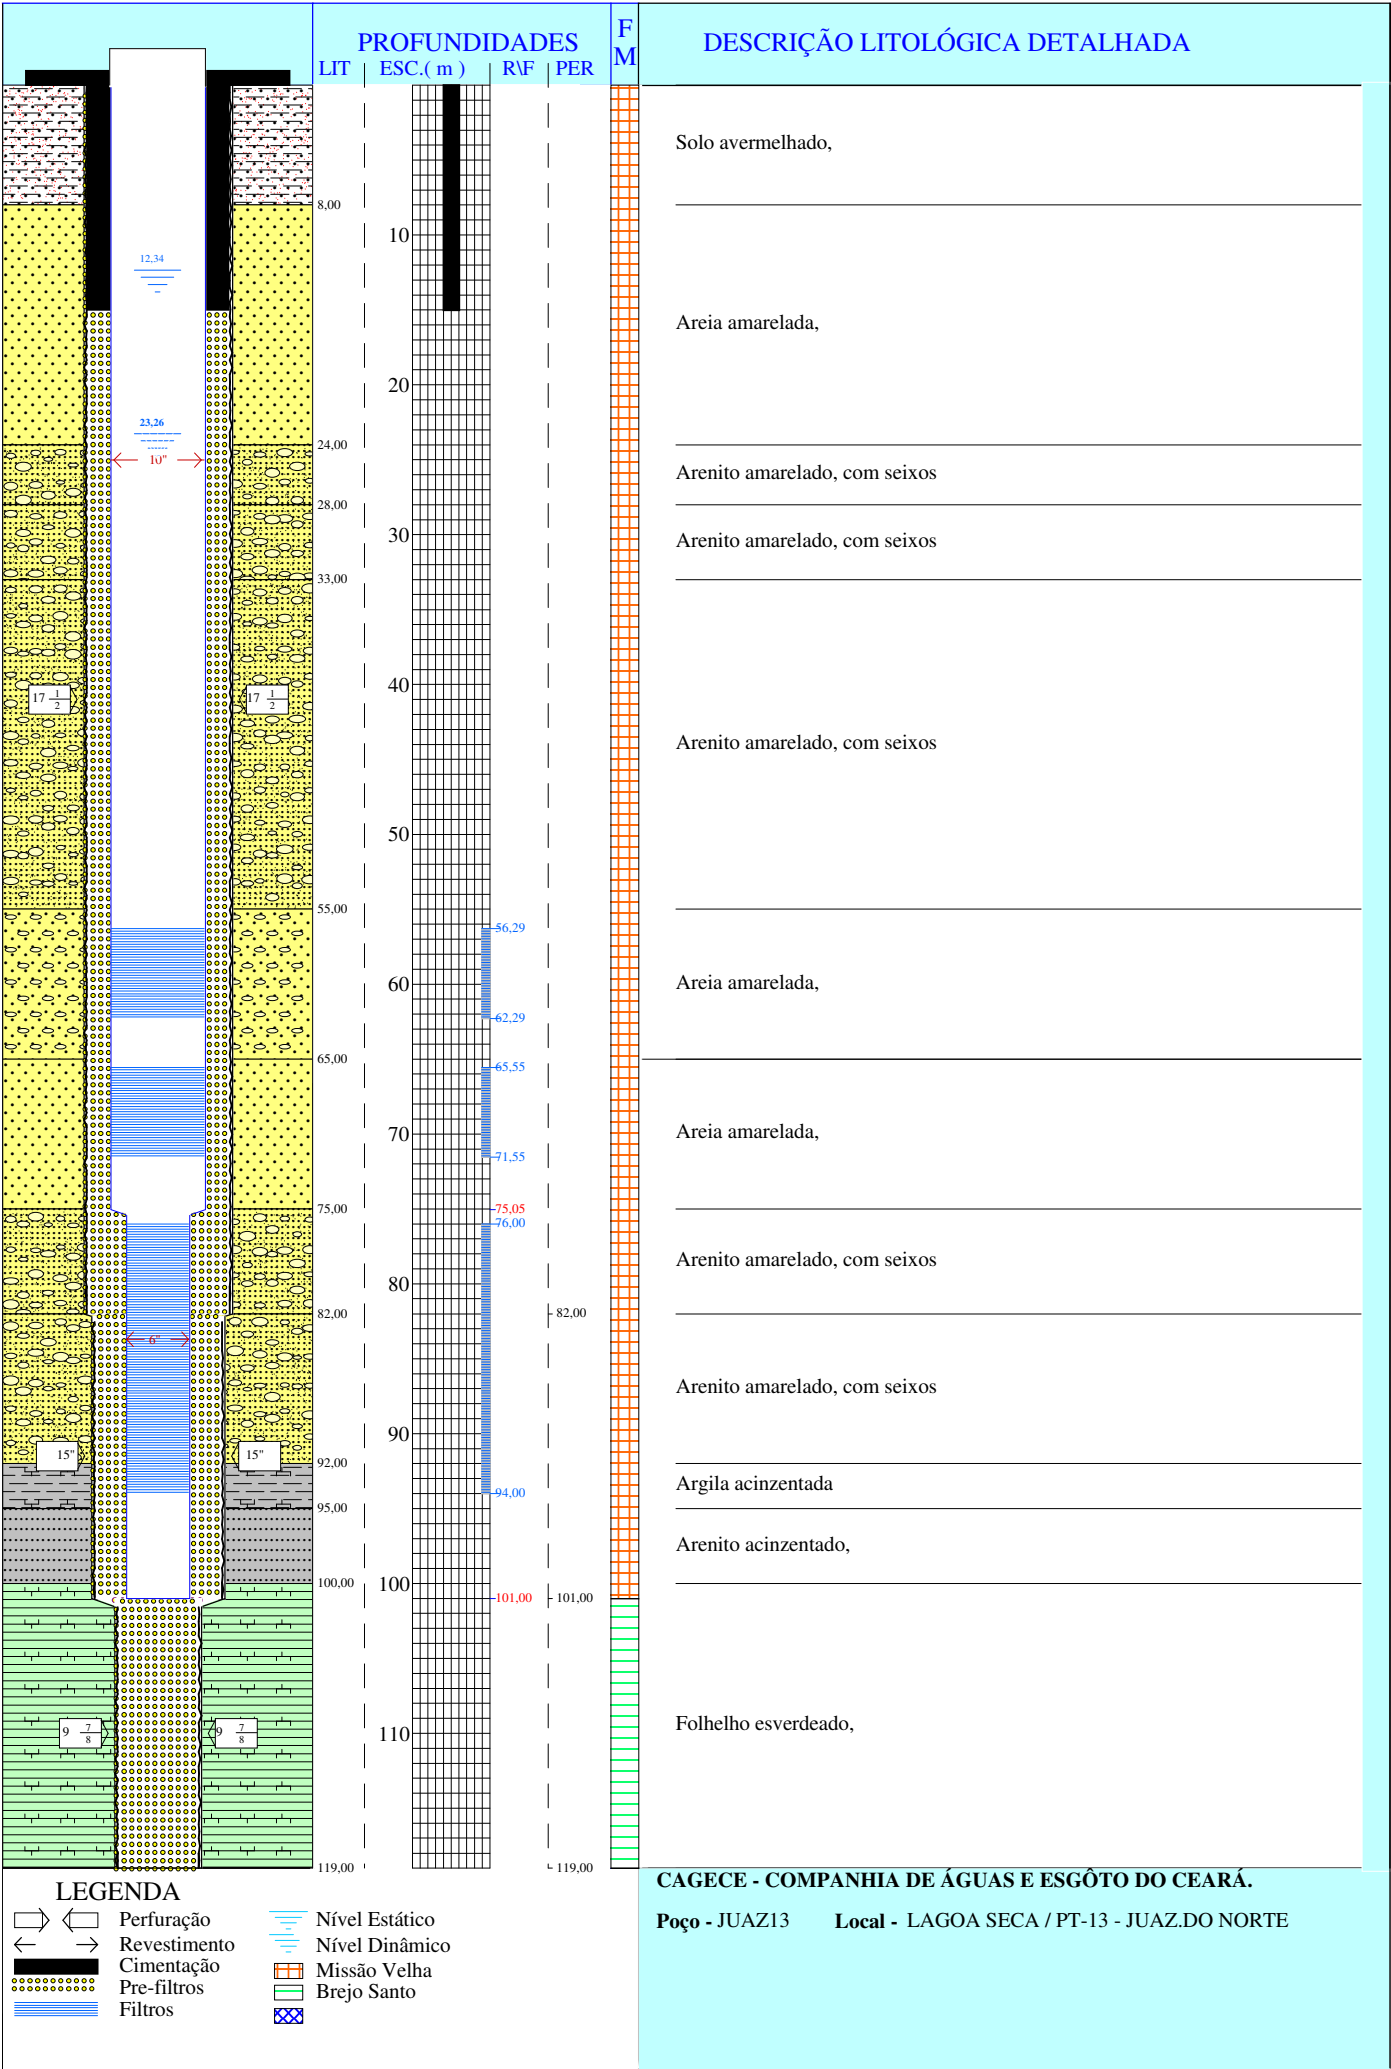



PERFURAÇÃO(m)			COORDENADAS.		EQUIPAMENTO INSTALADO					
Ø	De	Até	UTM							
17''1/2	0,00	82,00	X	=9197926.413						
15"	82,00	101,00	Y	=464365.274						
9''7/8	101,00	119,00	Z	=						
-	-	-	BP =0.86 m							
COMPLETAÇÃO										
Ø	De	Até	COMPRIIMENTO DA TUBULAÇÃO - TIPO DE MATERIAL							
10"	0.00	75,05	63,91 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poço)							
6"	75,05	101,00	7,95 m de: SCH - 40 Preto							
-	-	-								
-	-	-								
FILTROS(m)			ENTRADAS DE ÁGUA							
Ø	Quant. (m)		Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)	Prof(m)	Q(l/s)
10"	12,00									
6"	18,00									
Total=	30,00									
FILTROS										
De	Até	TIPO DE MATERIAL								
56,29	62,29	Filtro Johnson Inox								
65,55	71,55	Filtro Johnson Inox								
76,00	94,00	Filtro Johnson Inox								
OBS :	POÇO EM OPERAÇÃO									

