

Geração do Balanço Hídrico

Data Inicial: 01/2007 Data Final: 12/2007
 Região: INTERIOR Unidade de Negócio: UN-BSA
 Município: JUAZEIRO DO NORTE Localidade: <TODOS>
 Sistema Integrado: <TODOS>




				Volume de Água Faturado Não Consumido R		1,152,786	Volume de Água Faturada S 10,026,852 61.73%
				Consumo de Ligações Hidrometradas		8,290,634	
				Recup. Cons. Elevado + Rec. Erro Leitura		0	
				Venda de Água em Carro-Pipa		0	
				Volume Recuperado de Fraude		3,895	
				Ligações Não Hidrometradas		579,537	
VPC A 16,242,917 100.0%	VDis AA 16,242,917 100.0%	Volume de Água de Consumo Autorizado Faturado D 8,874,066 54.63%	Volume de Água Faturado Medido H 8,290,634 51.04%			0	Volume de Água Não Faturada T 7,368,851 38.27% (IANF)
						0.0%	
			Volume de Água Faturado Não Medido I 583,432 3.59%			0	
						0.0%	
		Volume de Água de Consumo Autorizado Não Faturado E 490,924 3.02%	Volume de Água Não Faturado Medido J 419,455 2.58%			346,656	
						2.13%	
			Volume de Água Não Faturado Não Medido L 71,469 0.44%			72,799	
						0.45%	
		Volume de Perdas de Água C 6,877,927 42.34% (IPD)	Volume de Perdas Aparentes F 6,519,483 40.14%			0	
						0.0%	
						0	
						0.0%	
						1,624	
						0.01%	
			Volume de Água Não Autorizado M 5,827,240 35.88%	Consumo Operacional	Esvaziamento de Redes para Serviços de Manutenção	32,486	
					Limpeza de reservatórios no sistema distribuidor	37,359	
						0.23%	
						767,674	
						4.73%	
						1,483,203	
			Volume de Perdas por Inexistência ou Erros de Medição N 692,243 4.26%			9.13%	
						1,044,946	
						6.43%	
						1,095,345	
						6.74%	
						1,436,072	
			Volume de Vazamentos em Redes e Adutoras O 38,059 0.23%			8.84%	
						66,325	
						0.41%	
						448,816	
						2.76%	
						58,034	
		Volume de Perdas Reais G 358,444 2.21%	Volume de Vazamentos nos Ramais Prediais até o Hidrômetro P 287,900 1.77%			0.36%	
						119,067	
						0.73%	
						23,358	
						0.14%	
				Vazamentos Não Visíveis em Adutoras	Vazamentos Detectáveis	12,294	
					Vazamentos Não Detectáveis (Inerentes)	2,407	
			Volumos de Vazamentos e Extravazamentos em Reservatórios			0.01%	
						19,654	
						0.12%	
				Vazamentos não Visíveis em Ramais	Vazamentos Detectáveis	11,181	
					Vazamentos Não Detectáveis (Inerentes)	257,065	
						1.58%	
						16,243	
						0.1%	
						8,121	

					Q 32.486 0.2%	Vazamentos em Elementos da Estrutura	0,05%
						Vazamentos em Acessórios dos Reservatórios	8,121 0,05%
						Perdas no Sistema Distribuidor	


Gráficos do Balanço Hídrico

Data Inicial: 01/2007 Data Final: 12/2007
 Região: INTERIOR Unidade de Negócio: UN-BSA
 Município: JUAZEIRO DO NORTE Localidade: <TODOS>


Destinos do VPC

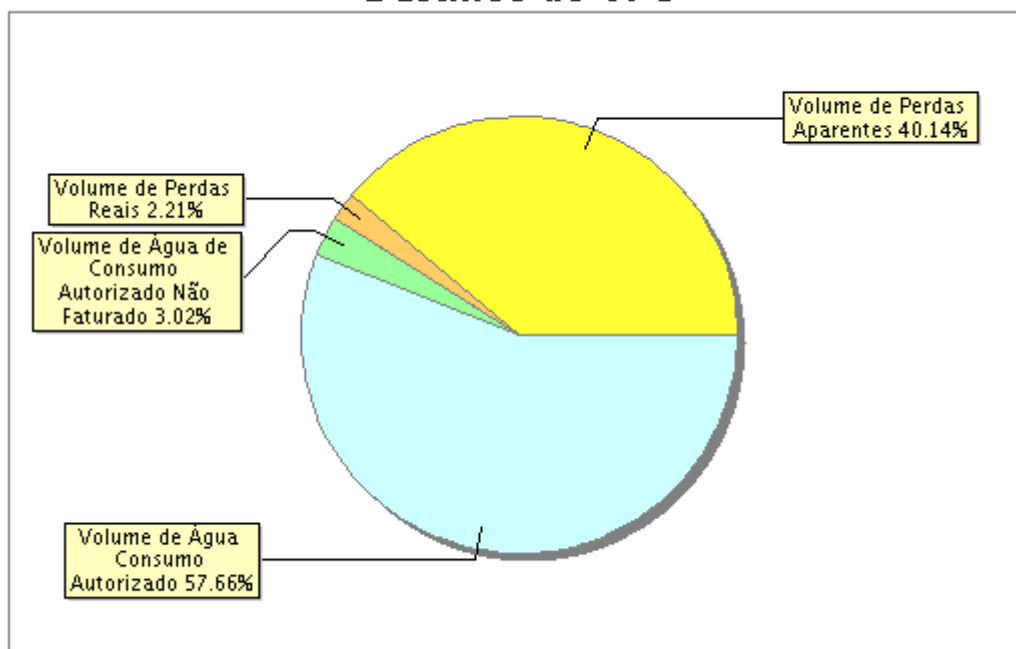

Volume de Água Faturada

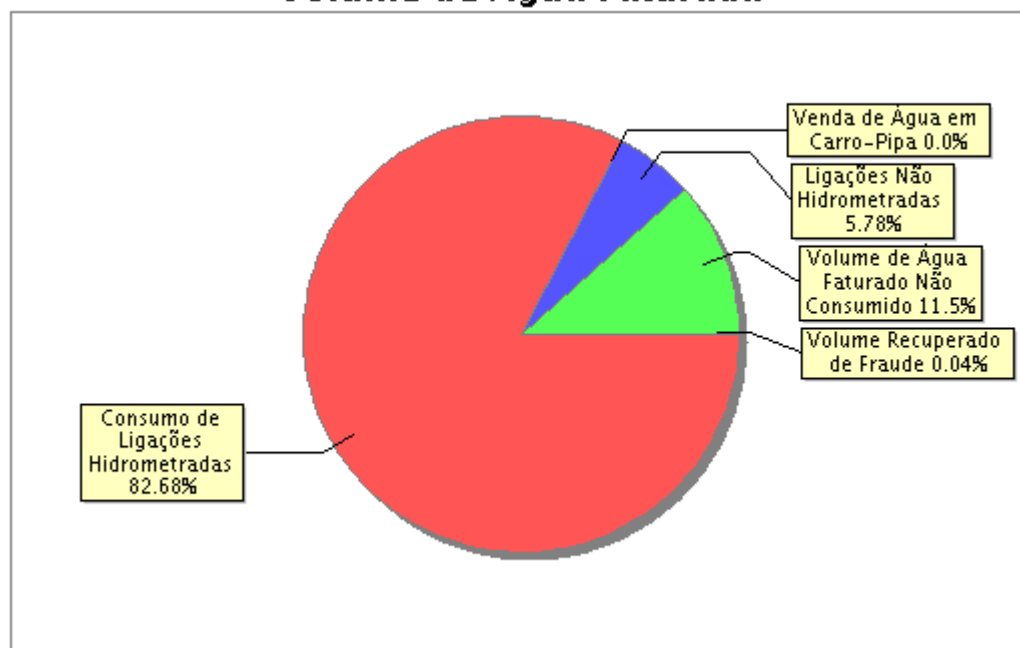

Perdas Reais

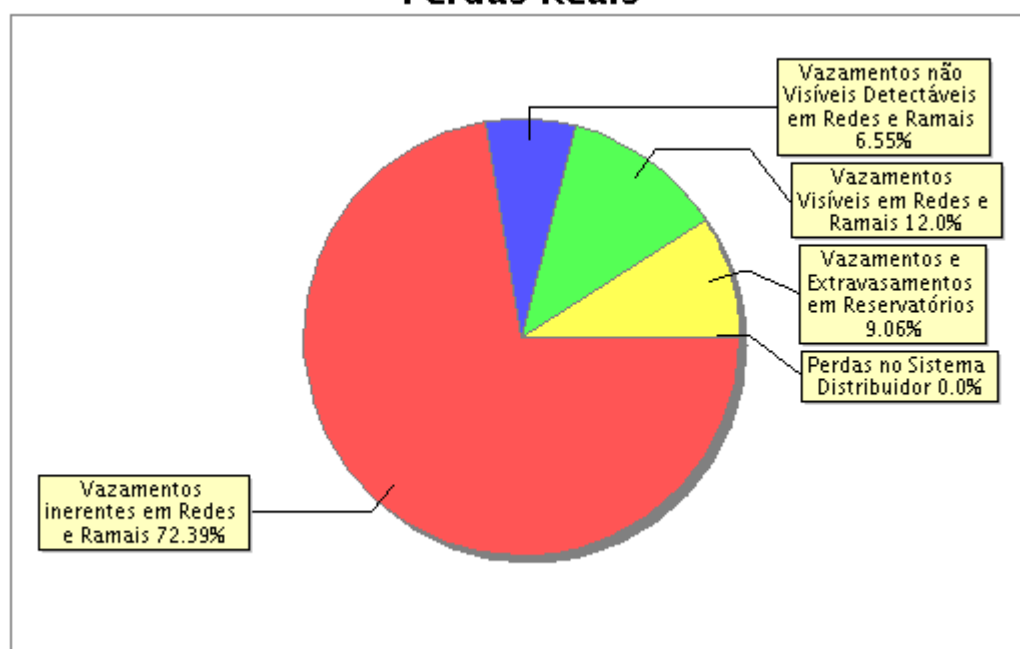

Perdas Aparentes

