
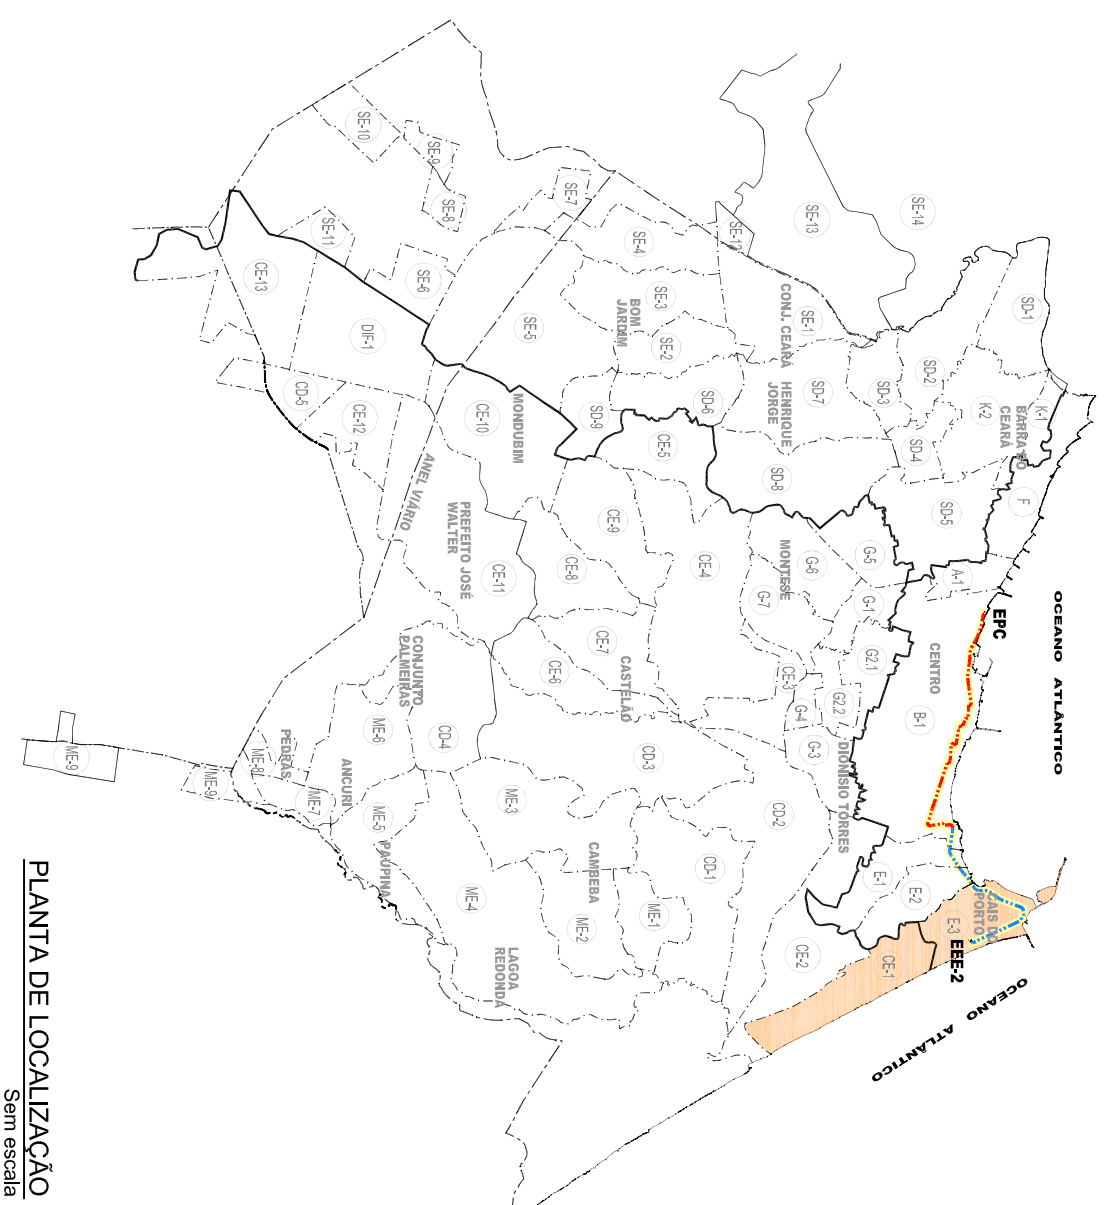


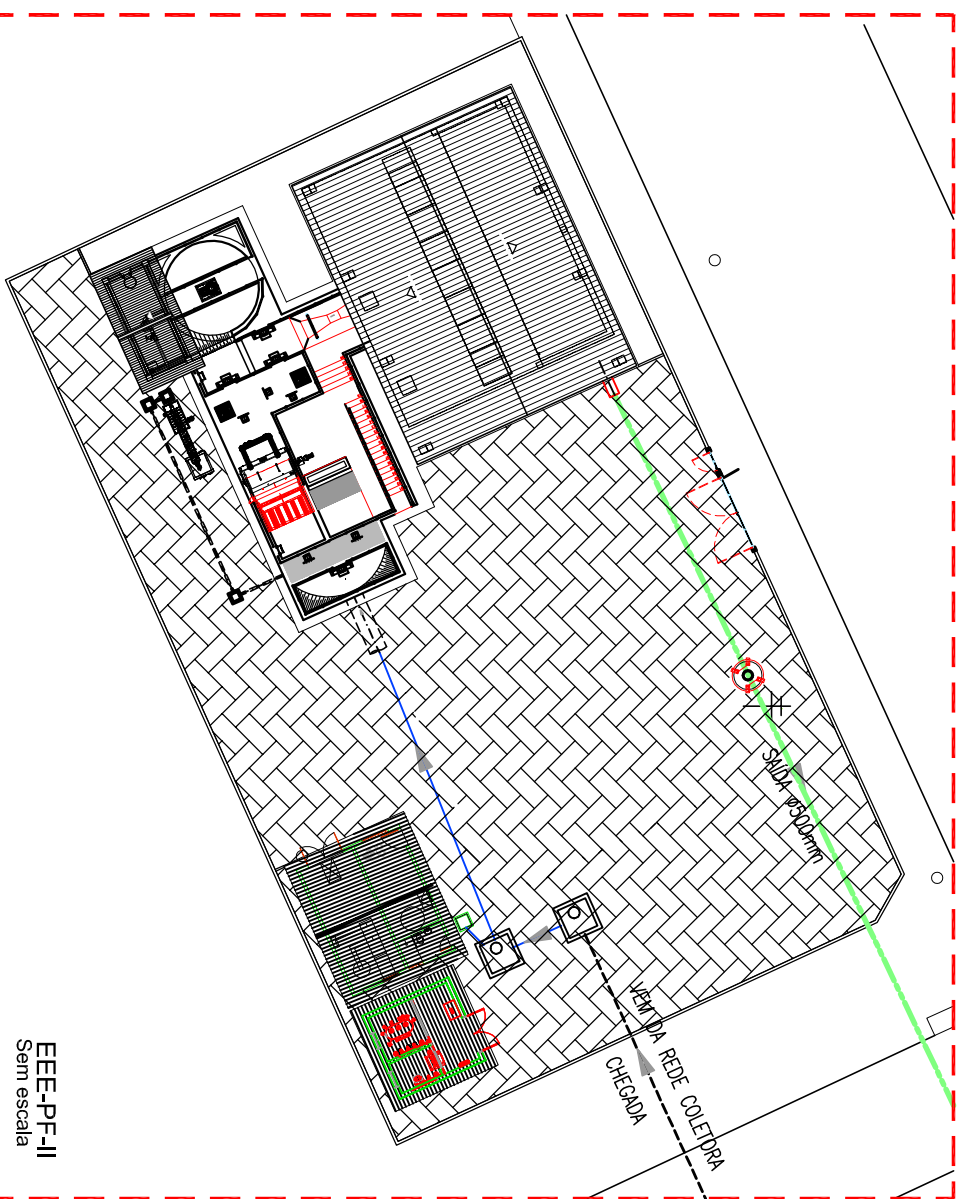

OBS. 4: O MATERIAL A SER ATERADO, DEVERÁ SER COMPOSTO DE 50% PÓ DE PEDRA, SITUADO NA PARTE SUPERIOR DA VALA.

NOMENCLATURA DAS SUB-BACIAS QUE CONTRIBUEM PARA EEE-PT

GERÊNCIA	ENGº PAUL TIPORE DE ARAUJO LEITÃO
SUPERVISÃO	ENGº CELSO LUFA XIMENES JUNIOR
PROJETO	ENGº LARISSA C. MAMA CARACAS CREALCE: 080198473-1
DESENHO	JOÃO MAURICIO
REVISÃO	01_SSE_EEEP-P2_Layout 04(1).dwg
	ESQUILA
	DATA
	JAN/2018
	1:15000